

**СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ**
20700 м.Сміла вул.Соборна, 92. т.0 (4733) 4-43-12

АКТ

№ 48

складени за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ФОП Мкртчяна Тіграна Єрвандовича

(найменування юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган

18008, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Нарбутівська, будинок 160/1, квартира 1
(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: розважально-оздоровчий комплекс «Ані» за адресою: м.Сміла вул. С.Палія, 10
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – **високий**.

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ № 73 від 02.03.2018 р. виданий Управління ДСНС України у Черкаській області Посвідчення на перевірку № 1901 від 02.04.2018р.	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
23	04	2018	14 00	01	2018	11	00
число	місяць	рік	години хвилини	число	місяць	рік	години хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Смілянський районний відділ У ДСНС України у Черкаській області

(найменування органу ДСНС України)

провідний інспектор Лисенко Іриною Вікторівною

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

заступник директора Мкртчян Арсен Араїкович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

Vertical line on the left side of the page.

Horizontal line near the top of the page.

Short horizontal line in the upper middle section.

Short horizontal line in the middle section.

Short horizontal line in the middle section.

Short horizontal line in the middle section.

Short horizontal line in the middle section.


Short horizontal line in the middle section.

Two parallel horizontal lines in the lower middle section.

Two parallel horizontal lines in the lower section.

Short horizontal line in the lower right section.

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	Нормативне обґрунтування
	відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів				глави 2 розділу IV ППБУ
	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
	відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами нейтралізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів				пункти 1.1-1.6 глави I розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				пункт 1.4 глави розділу V ППБУ
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
	Удільнення та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				пункт 2.2 глави розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння					
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					
14	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61-65 КЦЗУ
	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАНБ В.01.057-2006:200 розділ VII ППБУ
					пункт 21 розділу II ППБУ
					пункти 1.1-1.5 глави I розділу VII ППБУ



з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	нормативне обґрунтування
	4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання					пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
	5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки					пункт 10 частини першої статті 20, пункти 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту					пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварій					пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	6. Організація та забезпечення евакуаційних заходів					пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	7. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дії за призначенням			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
	8. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	9. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
	10. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
	11. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	12. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту					стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
	13. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення

	ООГРУНТУВАННЯ
14. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність	природного характеру та їх наслідків. ПКМУ № 308 стаття 5.3 КІЗУ
15. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах


Поясн до позначень, використаних у переліку п'ягавь



- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
– , не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

ОПИС
виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
	Розділ III п. 2. п/п 2.5.	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Дерев'яні конструкції горючого приміщення готелю та ресторану не оброблено вогнезахисним розчином, який має сертифікат відповідності в системі УкрСЕПРО.
	Розділ V п. 1.4.	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Сигнал від автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого спостереження пожежної охорони.
	Розділ IV п. . . п/п 1.20.	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проведено замір опору ізоляції електромережі.

	«Правила пожежної безпеки в Україні»	відповідальну особу за їх протипожежний стан. Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Наявні вогнегасники розміщено не згідно норм належності.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Допускається використання тимчасових діляниць електромереж в приміщенні сауни.
	ДБН В.1.1-7:2016	Улаштовано пороги висотою більше 0,05 м на евакуаційних виходах з головного залу ресторану.
	ДБН В.2.2-9-2009	Ширина сходового маршу сходової клітини, менше 1,2 м.
	ДБН В.2.2-9-2009	Ширина сходової площадки менша ширини сходового маршу.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не забезпечено відкривання дверей з другого поверху ресторану в напрямку виходу людей з приміщення.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не проводяться не рідше одного разу на півроку практичні тренування всіх задіяних працівників відповідно до інструкції, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	На другому поверсі головного залу ресторану та готелю не розроблено та не вивішено на видному місці плани (схеми) евакуації для працюючого персоналу та відвідувачів на випадок пожежі.
	ДБН В.2.2-9-2009	Другий поверх залу ресторану та готелю не забезпечено другим евакуаційним виходом.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Не створено з числа працюючого персоналу добровільну пожежну дружину в кількості не менше 3-х осіб.
	«Правила пожежної безпеки в Україні»	Електроцитову не обладнано схемою підключення споживачів.

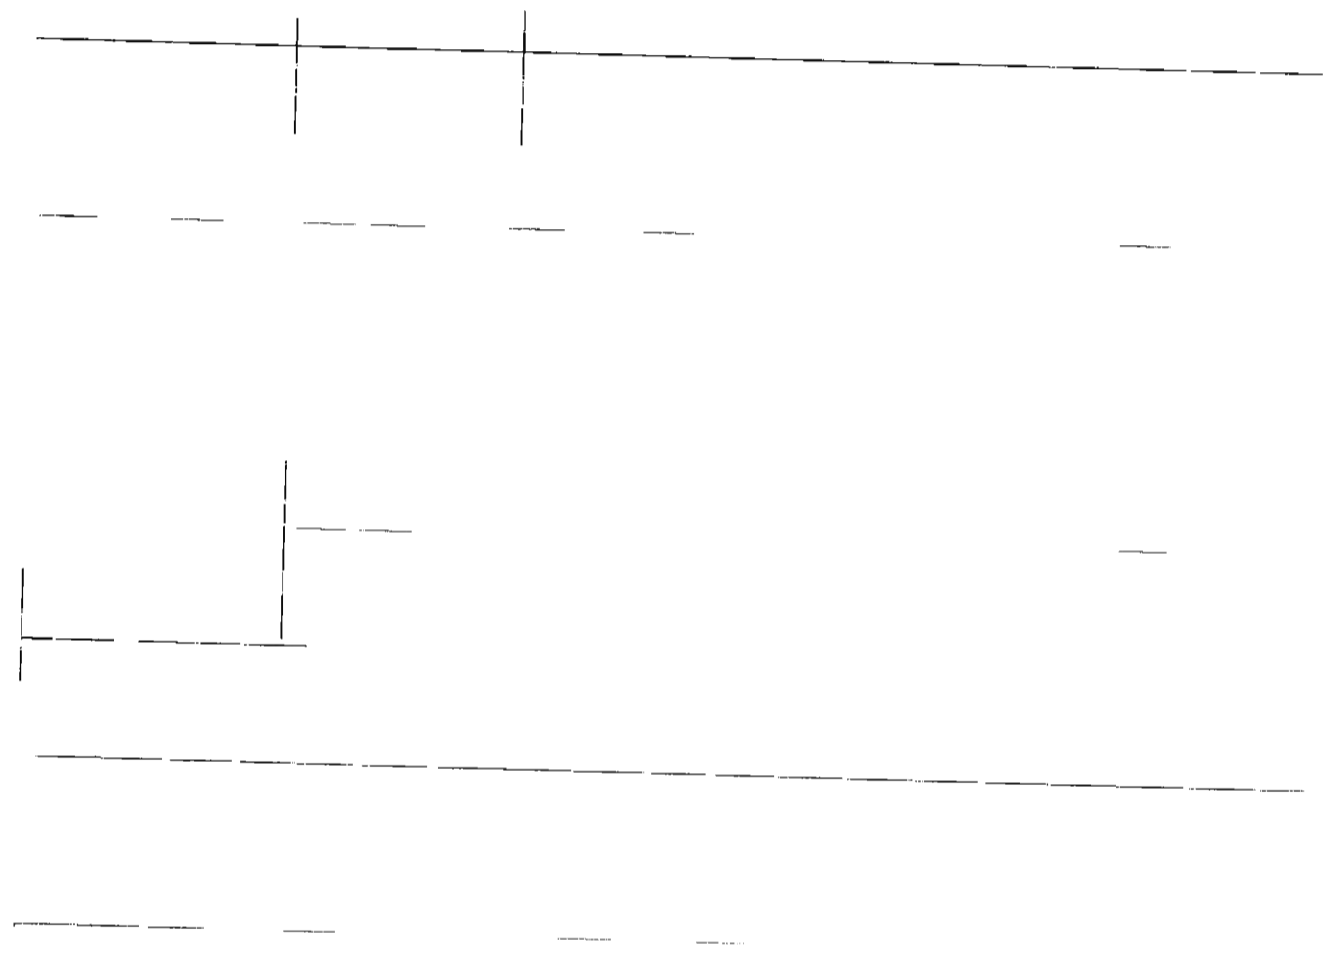

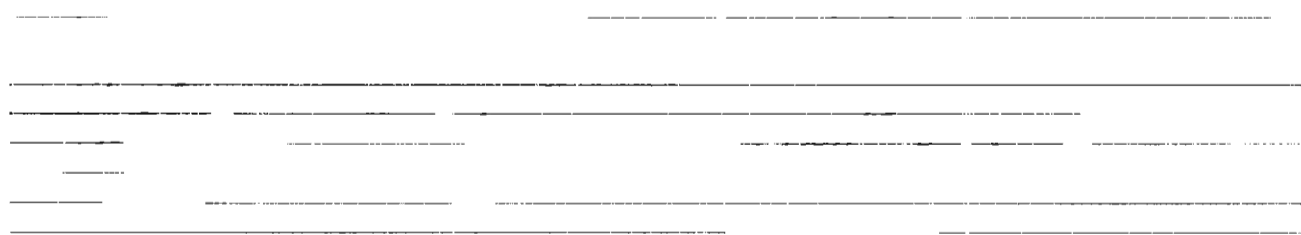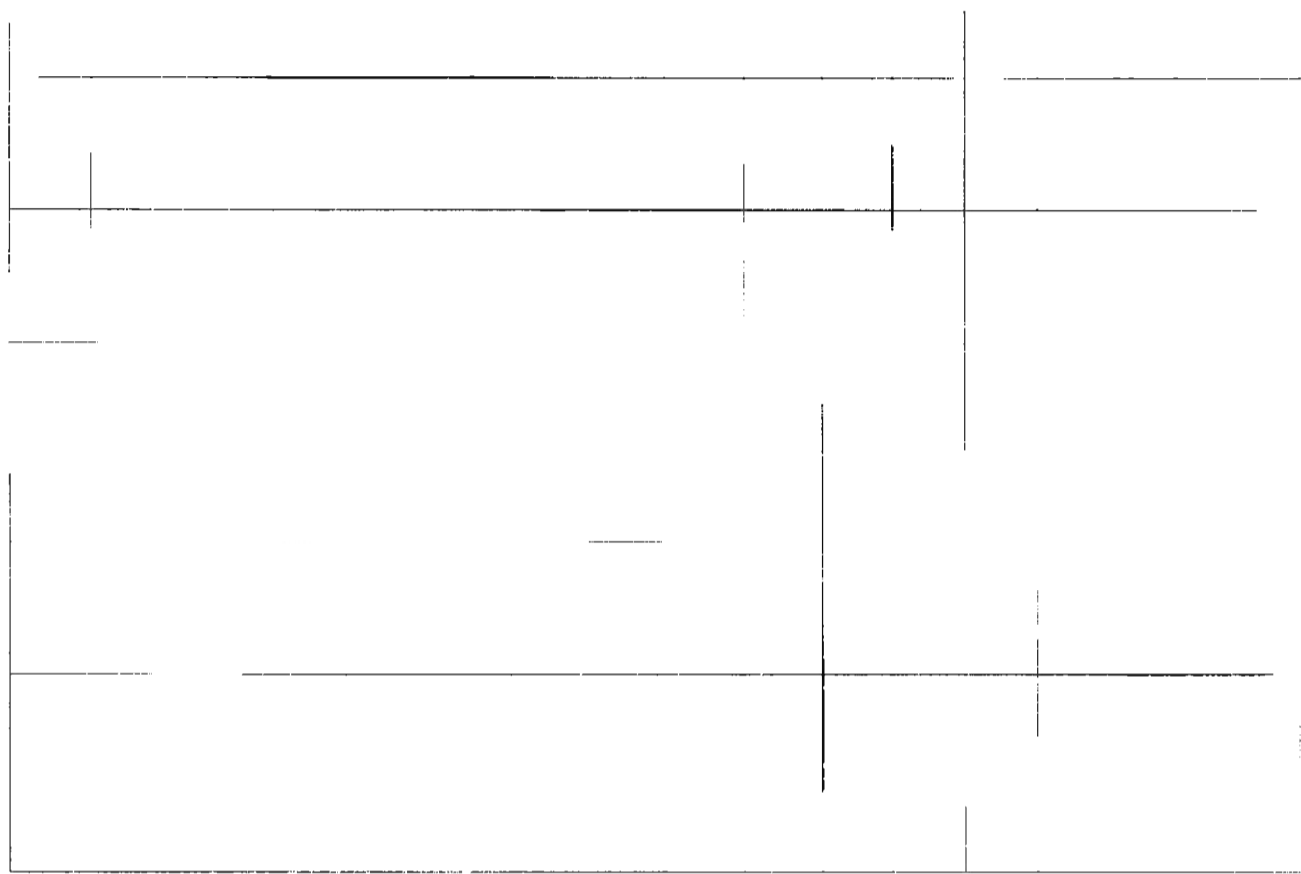

Vertical line on the left side of the page.

